

Voghera, 16/06/20

Spett.
ATS Pavia
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Viale Repubblica, 88
27058 Voghera (PV)
dipartimentoprevenzione@pec.ats-pavia.it


Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Montebello d. Battaglia
comune.montebellodellabattaglia@legalpec.it

Spett.
PAVIA ACQUE S.c.a r.l.
Via Donegani n. 7
27100 PAVIA
pvacque@postecert.it

OGGETTO: controlli periodici acque destinate al consumo umano Comune di Montebello della Battaglia

Con riferimento a quanto comunicato con Vs. nota numero 0023905/2020 del 07/05/2020, si allegano alla presente le analisi a riscontro delle azioni correttive effettuate e restando a disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Piero Mognaschi

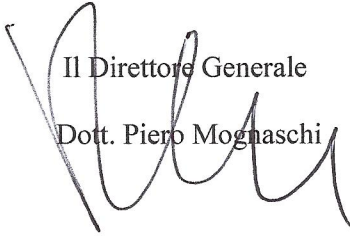

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Via Pozzoni, 2 - 27058 Voghera Pv
Tel. 0383.3351 - Fax 0383.365788



ISO 9001
Cert. n° IT241259
ASM Voghera S.p.A.
Settori Gas - Acqua - Energia

e-mail: info@asmvoghera.it
sito web: www.asmvoghera.it



SAL s.r.l. Società Acqua Lodigiana
Capitale sociale 11.026.975,00 euro
C.F. e P.IVA 05486580961
V. dell'Artigianato, 1/3-loc. S. Greto 26900 LODI
Tel 0371 - 61688 e fax 0371 - 616850
e-mail: info@societaacqualodigiana.it
Web: http://www.acqualodigiana.it

SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'Industria 3/5, 26900 LODI
Tel. 0371 - 61688
Fax 0371 - 616880
laboratorio@societaacqualodigiana.it



LAB. N° 0358 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC



Richiedente: Pavia Acque s.c.a.r.l.
Via Donegani, 21
27100 Pavia PV

Campionato da : Cliente il: 03/06/2020
Consegnato da : Cliente il: 04/06/2020
Ricevuto da : Suardi M. Cristina
Data inizio analisi : 04/06/2020 Data fine: 08/06/2020
Campionamento : Cliente

Rapporto di prova n.: 1126 del 08/06/2020

Matrice : Acqua -

Identificazione campione : 2020103591

ASM Vo: Potabilizzatore Centrale Pozzo 2 PCAP0950101
PO0180959UIM01 - V.XXV Aprile - Montebello della Battaglia

Metodo	Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limiti di legge
UNI EN ISO 6222: 2001	Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/ml	90	± 19	
UNI EN ISO 6222: 2001	Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	100	± 20	
UNI EN ISO 9308-1: 2017	Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	0		0
UNI EN ISO 9308-1: 2017	Escherichia coli	UFC/100 ml	0		0
UNI EN ISO 7899-2: 2003	Enterococchi	UFC/100 ml	0		0

Limite di riferimento : D.lgs 31/01

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Le prove contrassegnate da * non sono accreditate da ACCREDIA.

Per i parametri chimico-fisici l'incertezza rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura K=2, probabilità 95% (rif. UNI CEI 70098-3:2016). L'incertezza di misura per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di Confidenza (p=95%) calcolato secondo Poisson (fattore di copertura = 2).

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

S.A.L. S.r.l.
Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
CON.BES n. 013935

Fine del Rapporto di prova

